

MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇〈消音フルフラットインテリアタイプ〉

居間・事務所・店舗用

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ず、この取付説明書をお読みください。

取付工事はお買い求めの販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には、システム部材または、市販品の埋込スイッチが必要です。

■接続ダクトはφ150(6番管)の塩化ビニール管、アルミスパイラルダクト、鋼板管のいずれかをご用意ください。

1. 外形寸法図


形名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

※()内の寸法はVD-20ZNP-Zを示す。

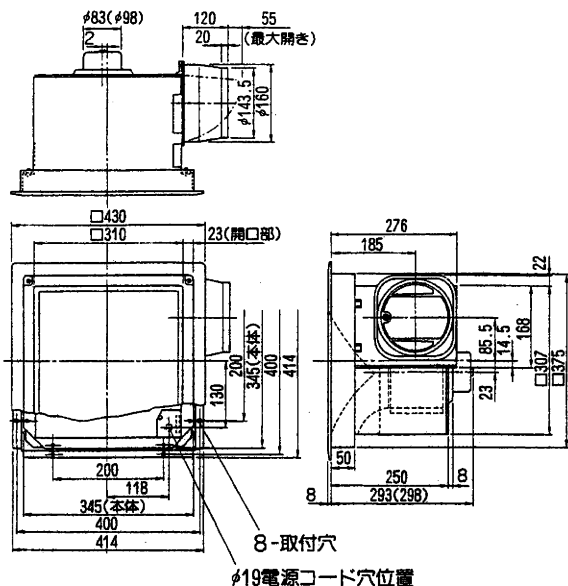

形 名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

付 属 部 品

木ネジ.....8本

天吊金具.....4個

天吊金具取付ネジ.....8本

単位(mm)


形名

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

変化寸法表

形 名	A	B	C	D	E
VD-23ZN-Z	276	185	250	282	28.5
VD-23ZNP-Z	302.5	211.5	280	328	37.5

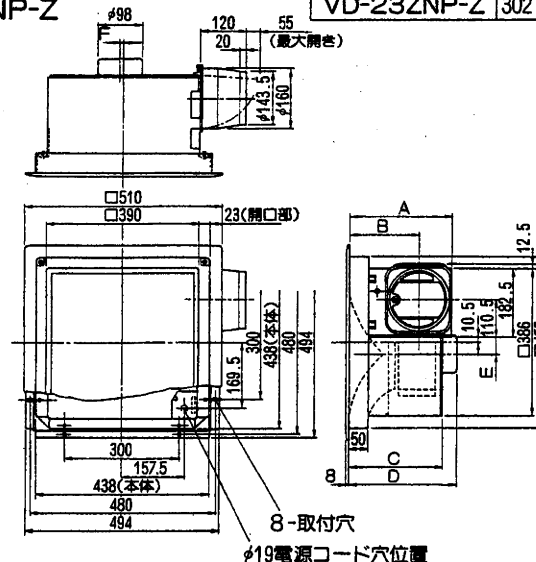

単位(mm)

2. システム部材


(形名など詳細についてはカタログを参照してください。)

防火ダンパー、煙逆流防止ダンパー、ベントキャップ、ウェザーカバー
丸形フード、深形フード、パイプ接続部材、ジャバラ、埋込スイッチ

3. 必ずお守りください

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割りを果たすものを使用しないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取付けてください。(電気設備技術基準による)
- ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

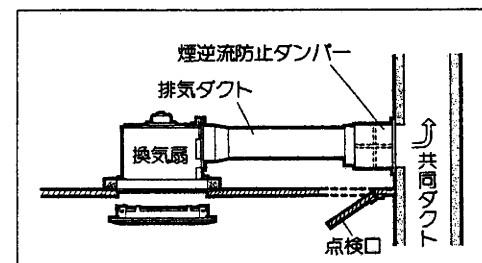

MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇〈消音フルフラットインテリアタイプ〉

居間・事務所・店舗用

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ず、この取付説明書をお読みください。

取付工事はお買い求めの販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には、システム部材または、市販品の埋込スイッチが必要です。

■接続ダクトはφ150(6番管)の塩化ビニール管、アルミスパイラルダクト、鋼板管のいずれかをご用意ください。

1. 外形寸法図


形名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

※()内の寸法はVD-20ZNP-Zを示す。

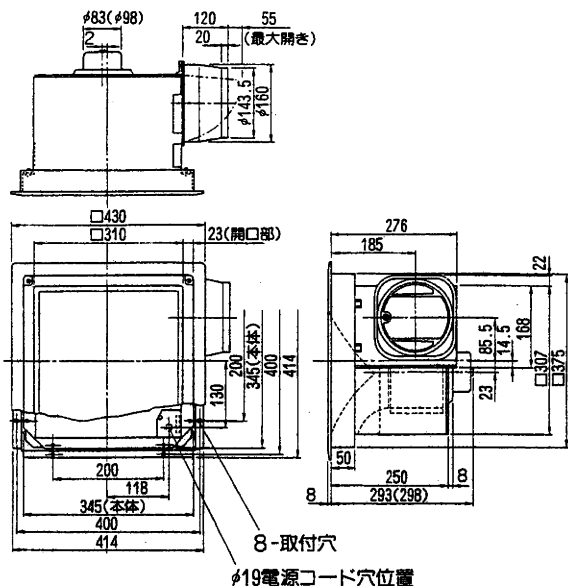

形 名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

付 属 部 品

木ネジ.....8本

天吊金具.....4個

天吊金具取付ネジ.....8本

単位(mm)


形名

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

変化寸法表

形 名	A	B	C	D	E	F
VD-23ZN-Z	276	185	250	282	28.5	2.5
VD-23ZNP-Z	302.5	211.5	280	328	37.5	4

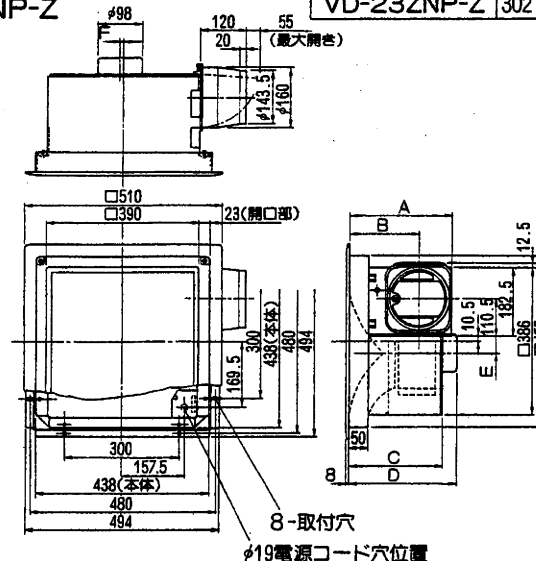

単位(mm)

2. システム部材


(形名など詳細についてはカタログを参照してください。)

防火ダンパー、煙逆流防止ダンパー、ベントキャップ、ウェザーカバー
丸形フード、深形フード、パイプ接続部材、ジャバラ、埋込スイッチ

3. 必ずお守りください

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割りを果たすものを使用しないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取付けてください。(電気設備技術基準による)
- ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

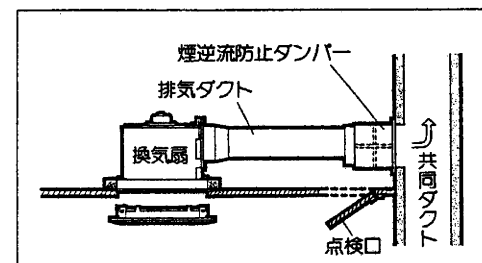

MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇〈消音フルフラットインテリアタイプ〉

居間・事務所・店舗用

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ず、この取付説明書をお読みください。

取付工事はお買い求めの販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には、システム部材または、市販品の埋込スイッチが必要です。

■接続ダクトはφ150(6番管)の塩化ビニール管、アルミスパイラルダクト、鋼板管のいずれかをご用意ください。

1. 外形寸法図


形名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

※()内の寸法はVD-20ZNP-Zを示す。

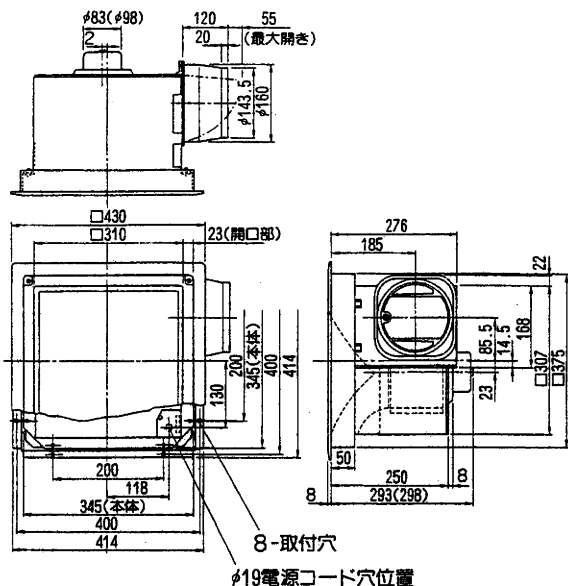

形 名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

付 属 部 品

木ネジ.....8本

天吊金具.....4個

天吊金具取付ネジ.....8本

単位(mm)


形名

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

変化寸法表

形 名	A	B	C	D	E	F
VD-23ZN-Z	276	185	250	282	28.5	2.5
VD-23ZNP-Z	302.5	211.5	280	328	37.5	4

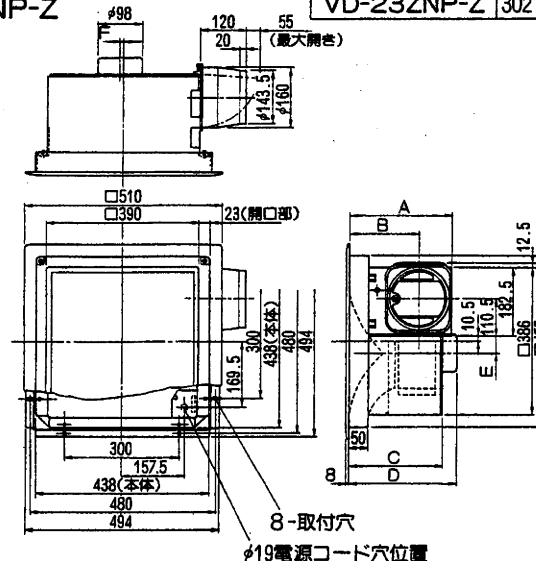

単位(mm)

2. システム部材


(形名など詳細についてはカタログを参照してください。)

防火ダンパー、煙逆流防止ダンパー、ベントキャップ、ウェザーカバー
丸形フード、深形フード、パイプ接続部材、ジャバラ、埋込スイッチ

3. 必ずお守りください

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割りを果たすものを使用しないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取付けてください。(電気設備技術基準による)
- ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

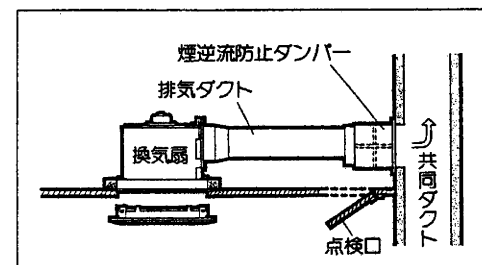

MITSUBISHI

三菱ダクト用換気扇〈消音フルフラットインテリアタイプ〉

居間・事務所・店舗用

取付説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に必ず、この取付説明書をお読みください。

取付工事はお買い求めの販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には、システム部材または、市販品の埋込スイッチが必要です。

■接続ダクトはφ150(6番管)の塩化ビニール管、アルミスパイラルダクト、鋼板管のいずれかをご用意ください。

1. 外形寸法図


形名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

※()内の寸法はVD-20ZNP-Zを示す。

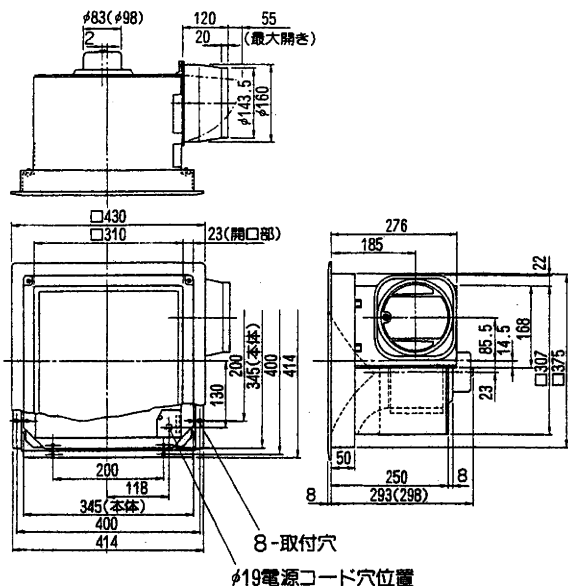

形 名

VD-18ZNP-Z

VD-20ZN-Z

VD-20ZNP-Z

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

付 属 部 品

木ネジ.....8本

天吊金具.....4個

天吊金具取付ネジ.....8本

単位(mm)


形名

VD-23ZN-Z

VD-23ZNP-Z

変化寸法表

形 名	A	B	C	D	E	F
VD-23ZN-Z	276	185	250	282	28.5	2.5
VD-23ZNP-Z	302.5	211.5	280	328	37.5	4

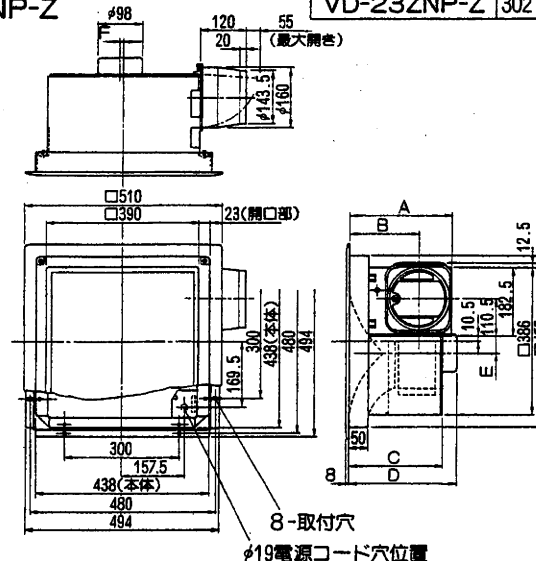

単位(mm)

2. システム部材

(形名など詳細についてはカタログを参照してください。)

防火ダンパー、煙逆流防止ダンパー、ベントキャップ、ウェザーカバー
丸形フード、深形フード、パイプ接続部材、ジャバラ、埋込スイッチ

3. 必ずお守りください

換気扇の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

- 共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割りを果たすものを使用しないよう義務づけられていますので、2mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーを取付けて点検口を必ず設けてください。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクト、換気扇及びベントキャップなどの金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取付けてください。(電気設備技術基準による)
- ジャバラの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

